



LOCALE GRUPPO  
DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO




SEZIONE



Pompa, con portata minima di mc/h 7,40 con una prevalenza minima di kPa 374

PARTICOLARE RISERVA IDRICA



comune di oliena

**AS**

progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del plesso scolastico "Predu Murta"

elaborati grafici Antincendio  
TAV. A5 - Particolari costruttivi


il progettista  
arch. serafino luigi arnu

il collaboratore per gli impianti  
ing. stefano nieddu



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
ing. gabriele scudu

DATA:


Collegamento ad un serbatoio




Riserva idrica litri 500



pianta piano terra SCALA DI EMERGENZA

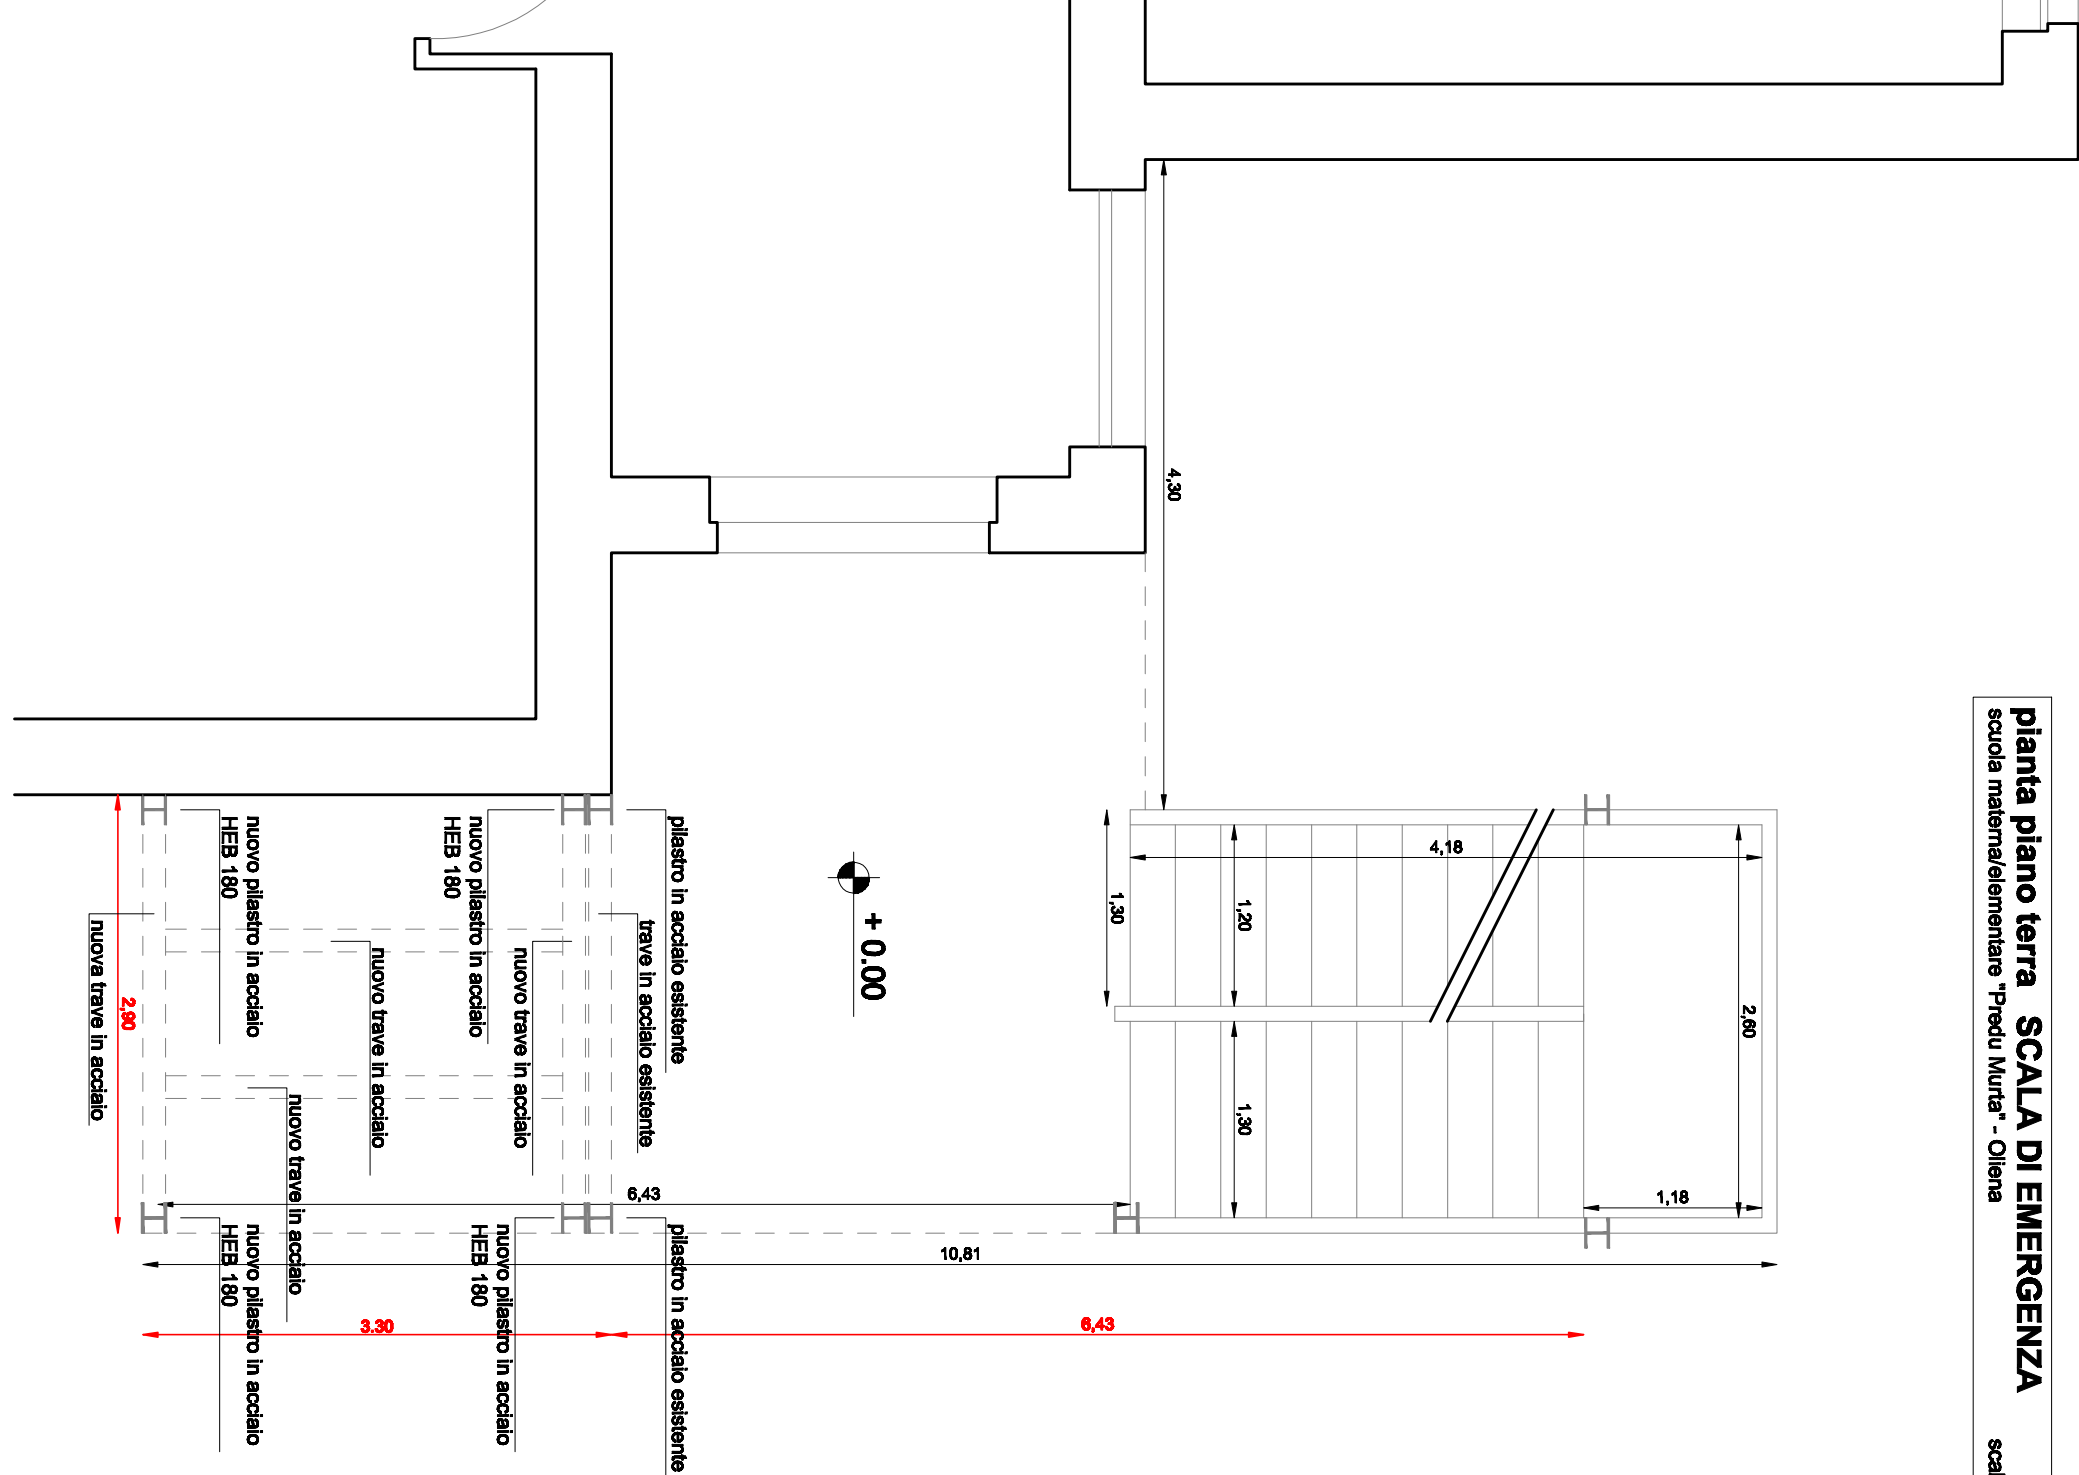

pianta piano secondo SCALA DI EMERGENZA

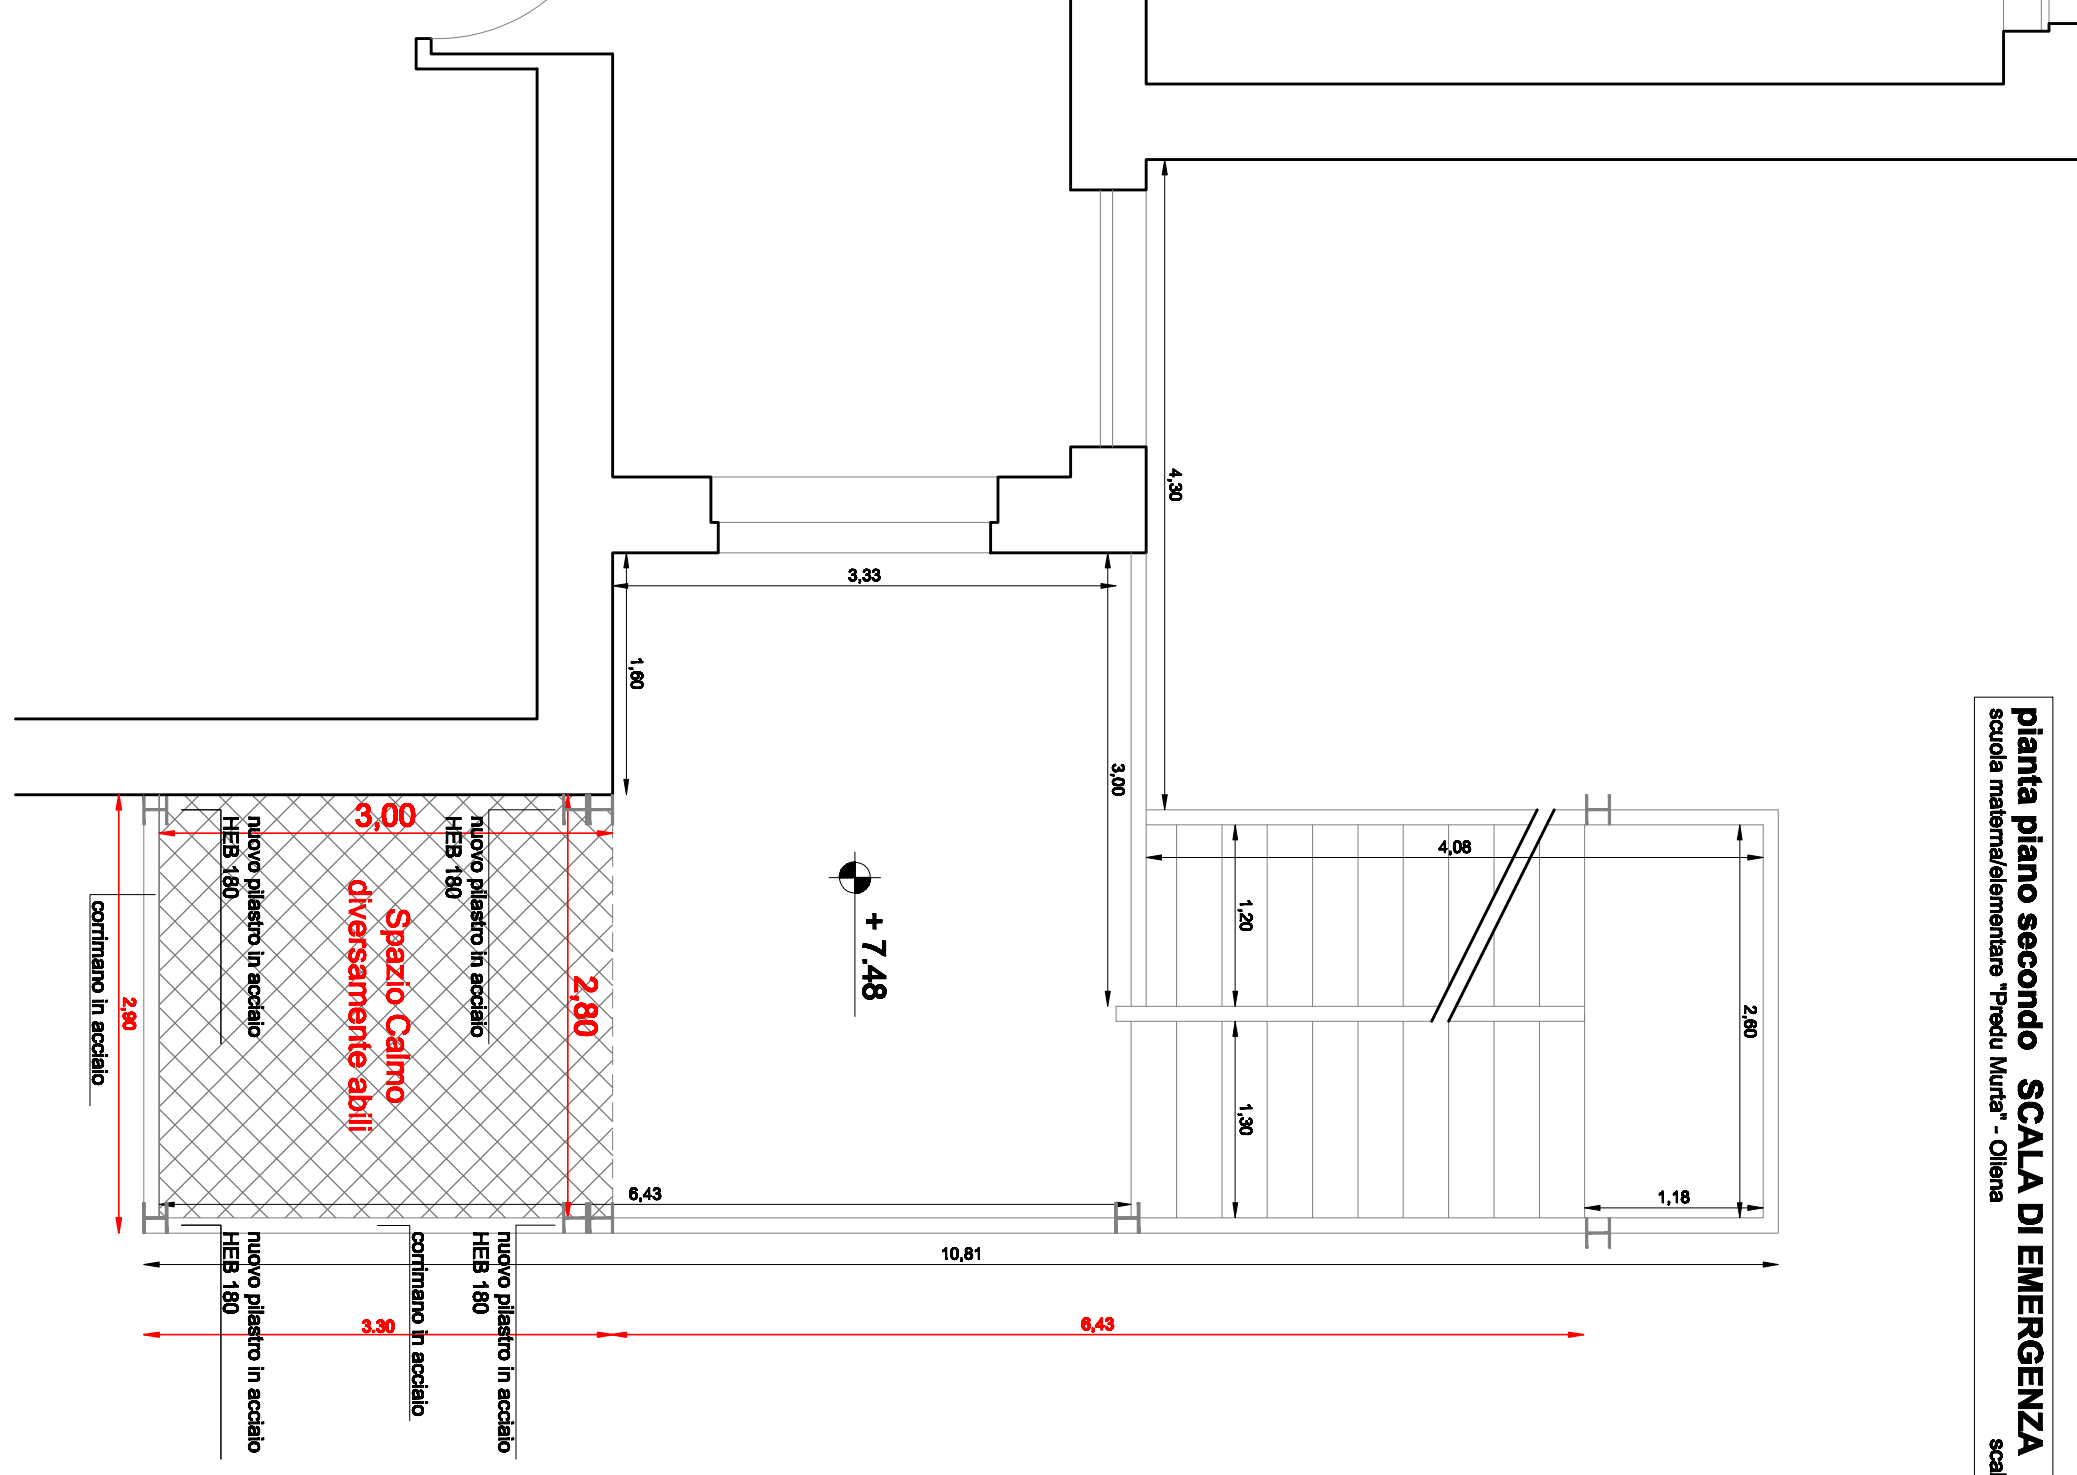

prospetto principale SCALA DI EMERGENZA

